
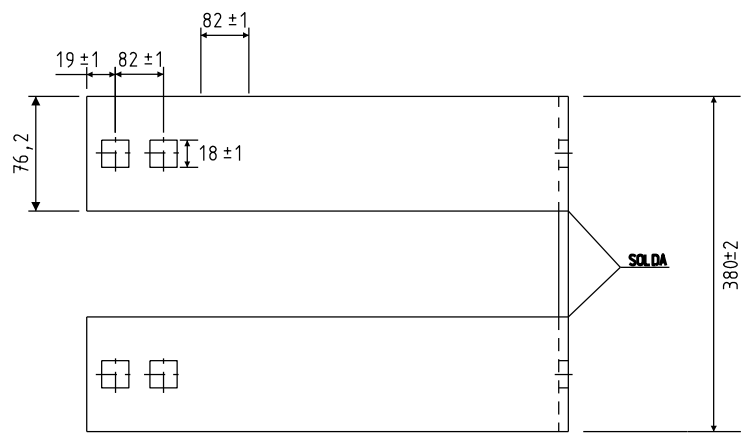


| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------|
| DI.STR. | 1 | NO.2.6 | TOTAL |
| QDE./TIPO | | | |
| GRUPO | | | |
| DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS | | | |
| PÚBLICO | | | |
| CLASSIFICAÇÃO | | | |

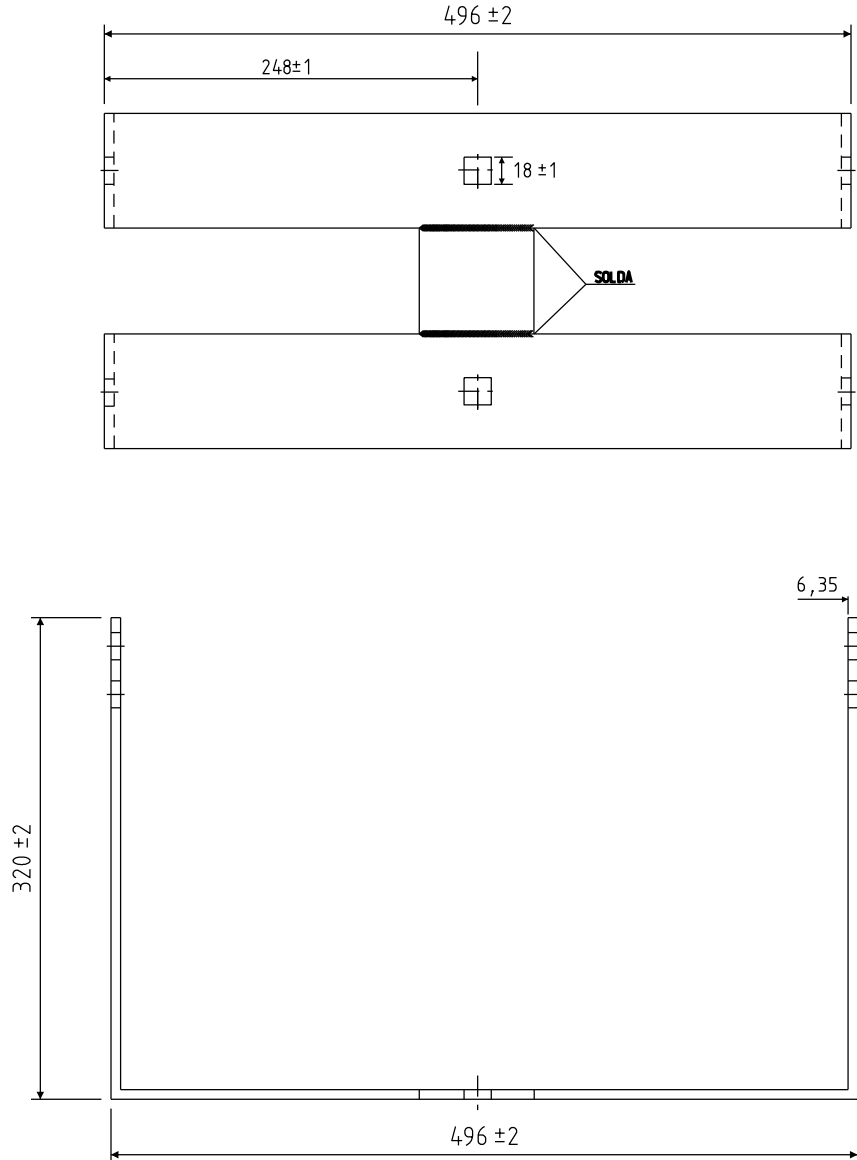

6,35 BARRA CHATA 76,2mm X 6,35mm.

| ITEM | MATERIAL | ACABAMENTO |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | -AÇO-CARBONO COPANT 1010 A 1020. | -ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE. LISO, SEM REBARBAS, LASCAS E QUINAS VIVA. |

| ENSAIOS DE RECEBIMENTO | | NOTAS |
|---|---|---|
| ENSAIOS DE ROTINA | ENSAIOS DE TIPO | |
| 1-INSPEÇÃO GERAL -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO -CONDICIONAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL 3-RESISTÊNCIA MECÂNICA -VER DESENHO 02.111 AD/ES-35a 4-ENSAIO DE REVESTIMENTO DE ZINCO -ADERÊNCIA DA CAMADA, CONFORME ABNT NBR 7398. -ESPESSURA DA CAMADA, CONFORME ABNT NBR 6323. -UNIFORMIDADE DA CAMADA, CONFORME ABNT NBR 7400. -MASSA POR UNIDADE DE ÁREA, CONFORME ABNT NBR 6323. | 1-ENSAIO DE CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA 2-ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA | 1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELEZEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO 2-MASSA APROXIMADA: 5,2 kg 3-NQA - CONFORME NORMA ABNT NBR 8158 4-PARA CADA CONJUNTO DEVE SER FORNECIDO UMA EXTENSÃO PARA 4º CAIXA. 5-DEMAIS REQUISITOS: VER 02.118-CEMIG-0304 ABNT NBR 8158, ABNT NBR 8159, E 02.111-AD/ES-35 |

| | | | | |
|--|------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| b | 16/01/2020 | ADR - 43020 TSD - 609671 | PSO - 55214 | MAAL - 044579 |
| AJUSTE DIMENSIONAL E INTERLIGAÇÃO DAS CHAPAS | | | | |
| a | 21/02/2019 | FTFD - 609553 | MAS - 55547 | LBF - 45561 |
| GEDOC | | | | |
| | DATA | FEITO | CONF. | APROV. |
| ALTERAÇÕES | | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|
| PROJ. | ADR - 43020 | VISTO | ADR - 43020 | VISTO | ADR - 43020 |
| DES. | FTFD - 609553 | APROV. | LBF - 45561 | ASSIN. | MATRÍC. |
| CONF. | MAS - 55547 | DATA | 21/02/2019 | ASSIN. | MATRÍC. |
| | | | | DATA | 21/02/2019 |

CEMIG Companhia Energética de Minas Gerais
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E SISTEMAS DA DISTRIBUIÇÃO

**SUORTE SMC - CONCENTRADOR SECUNDÁRIO
ACESSÓRIO PARA 4º CAIXA - REDE BT ZERO**

| | | |
|----------------------------------|-------|------------------|
| CLASSIFICAÇÃO INFORMACÃO PÚBLICO | No. | 02.111-AD/ES-36b |
| | FOLHA | 1/1 |
| | ARG. | |